



VDA-REC

Protector contra
diferencia a tierra.
TIPO A-SI
Super inmunizado
con rearme
automático



PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, LAS FASES DEBEN ESTAR CONECTADAS EN LAS BORNAS "L" Y EL NEUTRO EN LA BORNA "N".

NO INSTALAR EN LÍNEAS SIN NEUTRO (N)


Antes de comenzar, desconecte corriente y trabaje con las herramientas adecuadas, **ESTE EQUIPO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL CUALIFICADO.**

Conectar siempre tras la conexión del IGA (aguas abajo) en caso de que exista.


Una vez instalado las parte con tensión deben quedar cubiertas de modo que no sean accesibles.

Si el equipo se usa o modifica fuera de lo especificado por el fabricante, la seguridad puede quedar comprometida eximiendo de toda responsabilidad a Toscano Línea Electrónica por uso inadecuado. El interior del equipo sólo debe ser manipulado por personal de nuestro servicio técnico.

Conexionado

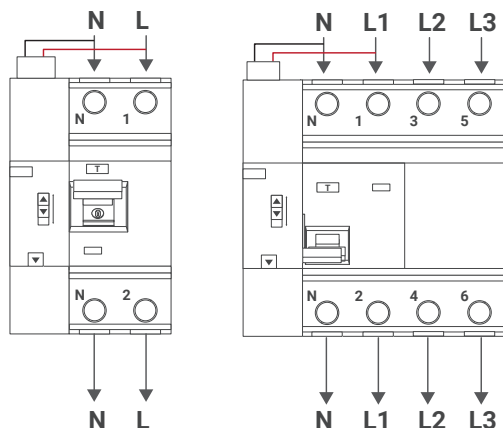

Diagrama

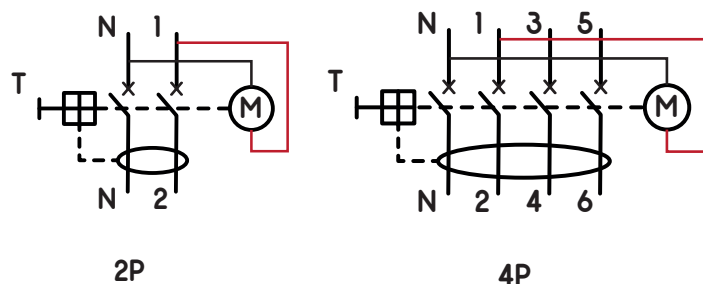

En caso de que se requiera realizar cualquier tipo de mantenimiento o intervención en la instalación eléctrica de la vivienda, el VDA-REC deberá estar en modo MANUAL para evitar que se produzcan rearmes indeseados.

Descripción

Diferencial tipo A-SI super inmunizado, que detecta defectos a tierra producidos por corrientes alternas sinusoidales o por corrientes continuas pulsantes, tanto si éstas son aplicadas instantáneamente como si se incrementan lentamente, con dispositivo de rearme automático.

Rearme automático

El VDA-REC ofrecen un sistema de rearme en varios intentos para garantizar la continuidad del suministro eléctrico en caso de disparo. Este mecanismo permite un máximo de tres intentos consecutivos antes de bloquearse e incluye un contacto auxiliar para notificar el fin de los intentos de rearme.

Modos y tiempos de rearme

1. Primer intento de rearme:

Tras el disparo, el diferencial espera 10 segundos antes de intentar la reconexión. Si la avería persiste, se interrumpe el suministro nuevamente.

2. Segundo intento de rearme:

Si el primer intento falla, el sistema espera 60 segundos antes de volver a activarse. En caso de que el problema continúe, se desconecta nuevamente.

3. Tercer intento de rearme:

Si los dos intentos anteriores no han sido exitosos, el diferencial espera 5 minutos, antes de realizar un último intento de reconexión. Si la avería persiste, no se ejecutarán más intentos de rearme automático.

4. Reseteo de intentos:

Si tras un intento de rearme la instalación permanece estable durante 15 minutos, el equipo reinicia el contador de intentos de rearme.

5. Modo bloqueo y contacto auxiliar:

Si tras los tres intentos, la derivación no se soluciona y no ha transcurrido el tiempo necesario para el reseteo, no se ejecutarán más intentos de rearme automático siendo necesaria una intervención manual para restablecer el sistema. Se activa un contacto de alarma auxiliar (AUX) que indica el fin de los intentos de rearme.

Opciones de configuración

- Se puede seleccionar entre rearme automático o manual, permitiendo al usuario definir si quiere que el equipo intente reconectarse de manera autónoma o si prefiere hacerlo manualmente.
- En modo manual, el usuario tiene la opción de bloquear el rearme utilizando la pestaña de bloqueo, evitando que el diferencial intente reconectarse de manera involuntaria.
- En caso de que se quiera resetear el tiempo de reconexión del dispositivo, hay que cambiar el modo a manual y posteriormente volver a automático.

